



# **Ausfalls- und Störungsstatistik für Österreich**

**Ergebnisse 2011**

**31.08.2012**

## Kurzfassung

Gemäß den Vorgaben durch die Elektrizitätsstatistikverordnung sind von der Energie-Control Austria jährlich die Ergebnisse der Auswertung der in österreichischen Netzbereichen erfassten Störungen (Versorgungsunterbrechungen) zu veröffentlichen.

Die hierzu im Vorfeld notwendigen Datenerhebungen werden seit dem Jahr 2002 in Zusammenarbeit mit den österreichischen Netzbetreibern und Österreichs E-Wirtschaft („Oesterreichs Energie“) durchgeführt.

Seit dem Auswertungsjahr 2003 werden bei dieser Erhebung 100% der österreichischen Netzbetreiber erfasst.

Auf diese Weise kann eine laufende und umfassende Überwachung der Versorgungszuverlässigkeit gewährleistet werden. Eventuelle Verschlechterungen im Jahresverlauf werden schnellstmöglich erkannt und so ein rasches Entgegenwirken ermöglicht.

Die **Nichtverfügbarkeit** der *ungeplanten* Versorgungsunterbrechungen liegt im Jahr 2011 bei **27,48 min**. Für die *geplanten* Versorgungsunterbrechungen errechnet sich ein Wert von 21,26 min. Daraus ergibt sich gesamt eine Nichtverfügbarkeit über alle erfassten Versorgungsunterbrechungen dieses Jahres von 48,73 min.

Die Versorgungszuverlässigkeit kann in Österreich somit wie in den vergangenen Jahren als sehr gut bewertet werden. Das Ergebnis der Bewertung der Versorgungszuverlässigkeit für das Jahr 2011 zeigt, dass sich die Nichtverfügbarkeit der Stromversorgung gegenüber den letzten Jahren erneut verbessert hat.

## Inhalt

Kurzfassung

Einleitung

Erhebungsumfang

Ergebnisse 2011

## Einleitung


Dem Thema Versorgungssicherheit wird seitens der österreichischen Regulierungsbehörde ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt. Aus diesem Grund wird die Versorgungszuverlässigkeit in Österreich von der Energie-Control Austria kontinuierlich überwacht.

Die Versorgungszuverlässigkeit stellt ein Teilgebiet der Versorgungsqualität dar. Sie beschreibt das störungsfreie Funktionieren von einzelnen Netzelementen sowie den Netzen insgesamt. Beurteilt wird die Versorgungszuverlässigkeit über die Häufigkeit und Dauer von Versorgungsunterbrechungen.

Ein detaillierter internationaler Vergleich ist aufgrund der oft unterschiedlichen Bewertungskriterien schwierig (siehe auch 5th Benchmarking Report<sup>1</sup>). Dennoch kann festgestellt werden, dass Österreich auch im internationalen Vergleich eine gute Position einnimmt. Abbildung 1 bietet einen Eindruck der Bandbreite der Ergebnisse von Zuverlässigkeitsanalysen in Europa. Hier ist es wichtig anzumerken, dass nur ein Teil der europäischen Länder in der Abbildung erfasst wurde und zwar jener mit verfügbaren Daten für mindestens zwei Jahre.

---

<sup>1</sup> CEER, 5th Benchmarking Report on the Quality of Electricity Supply 2011; ([http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER\\_HOME/EER\\_PUBLICATIONS/CEER\\_PAPERS/Electricity/Tab/CEER\\_Benchmarking\\_Report.pdf](http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Electricity/Tab/CEER_Benchmarking_Report.pdf))

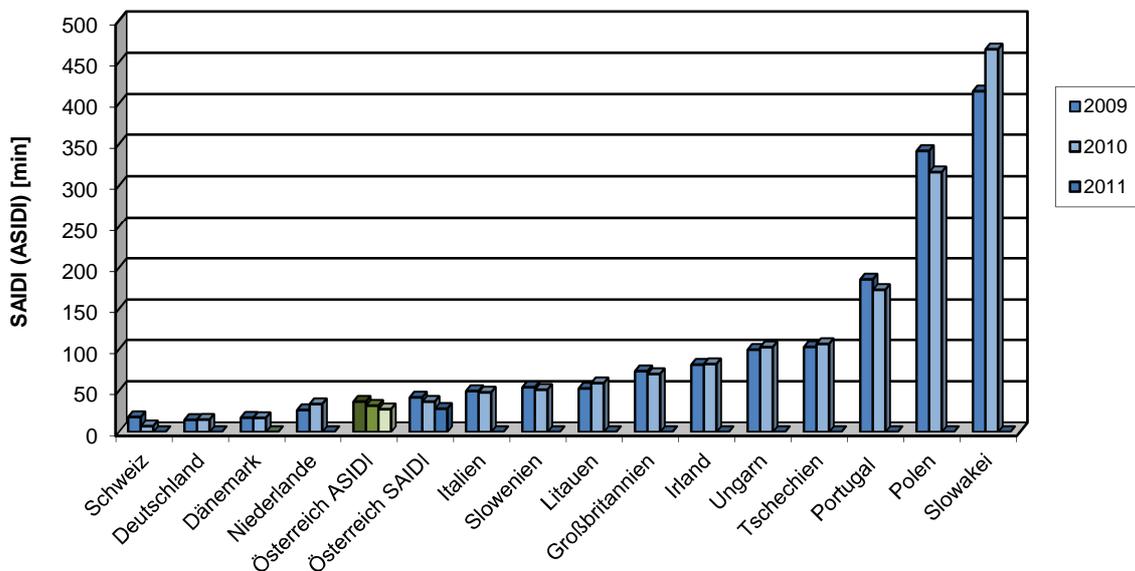

[Quelle: 5th Benchmarking Report; Energie-Control Austria 2012]

Abbildung 1: Jährliche *ungeplante* Nichtverfügbarkeit der Stromversorgung in Mittelspannungsnetzen im europäischen Vergleich (SAIDI, nur für Österreich auch ASIDI)

In Österreich werden seit dem Jahr 2002 von der Energie-Control Austria gemäß Elektrizitätsstatistikverordnung Erhebungen der Stromversorgungsunterbrechungen (Ausfälle und Störungen in der Stromversorgung) bei allen österreichischen Netzbetreibern durchgeführt. Anhand dieser Daten erfolgt die Beurteilung der Versorgungszuverlässigkeit des Landes.

Die Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Österreich ist geprägt von atmosphärischen Einwirkungen, wie Regen, Schnee, Stürme und Gewitter. In den vergangenen Jahren wurde Österreich immer wieder von Naturkatastrophen wie Hochwasser, Stürmen oder extrem hohen Nassschneefällen heimgesucht. Im Verlauf des Jahres 2011 gab es ein räumlich begrenztes Vorkommnis dieser Art, so blieb auch die Anzahl der naturbedingten Ausfälle niedrig.

## Erhebungsumfang

Die Durchführung der statistischen Auswertung der Versorgungsunterbrechungen in Österreich erfolgt auf Grundlage der Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über statistische Erhebungen für den Bereich der Elektrizitätswirtschaft (Elektrizitätsstatistikverordnung 2007), die Erhebung und Publikation der Ausfalls- und Störungsstatistik erfolgt gemäß §15 Abs 1 und 2 sowie gemäß §19 Abs 2 Z 7 der gleichen Verordnung.

Die österreichischen Netzbetreiber sind nach §§ 12 und 18 der Verordnung verpflichtet, das Ausfalls- und Störungsgeschehen in ihrem Versorgungsgebiet zu erheben und die Daten an die Energie-Control Austria zu übermitteln.

Im Datenumfang sind alle Spannungsänderungen im Versorgungsbereich des betreffenden Netzbetreibers zu erfassen und aufzuzeichnen, die folgenden Definitionen entsprechen:

- *im Sinne der ÖVE/ÖNORM EN 50160 alle Versorgungsunterbrechungen mit einem verbleibenden Spannungswert (Restspannung) an der Übergabestelle von kleiner 1%  $U_N$  ( $U_N$  = Nennspannung) bzw. kleiner 1%  $U_C$  ( $U_C$  = vereinbarte Versorgungsspannung) und mit einer Dauer von > 3 min (Langzeitunterbrechung),*
- alle Anlassfälle je Spannungsebene der Mittel- und Hochspannung.

Die Spannungsebenen sind wie folgt festgelegt:

- Mittelspannung – Betriebsspannung von mehr als 1 kV bis einschließlich 36 kV
- Hochspannung – Betriebsspannung von mehr als 36 kV

Der Zeitraum der Erfassung bzw. der Berichtszeitraum ist:

- 1. Jänner bis 31. Dezember des Berichtsjahres

Diese Rahmenbedingungen sollen eine Erfassung aller Stromversorgungsunterbrechungen mit einer Länge von mehr als 3 Minuten, deren Ursache in der Mittel- oder Hochspannung liegt und die Auswirkungen auf die Netzbenutzer bzw. Kunden der Hoch-, Mittel- und Niederspannung haben, gewährleisten.

## Ergebnisse 2011

Die Auswertung für Österreich beinhaltet die Daten aller österreichischen Netzbetreiber. Somit werden auch alle österreichischen Stromkunden erfasst.

Die Ergebnisse der Ausfalls- und Störungsstatistik 2011 beziehen sich - wie schon in den vergangenen Jahren - österreichweit auf die Mittelspannungsnetze. Die unterlagerten Spannungsebenen (Niederspannung) werden indirekt über die Dauer der Versorgungsunterbrechung bei einer Ursache im Mittelspannungsnetz mitbewertet.

Die systembezogenen Kennzahlen der Versorgungszuverlässigkeit werden nach den Ursachen der Versorgungsunterbrechung in *geplant* und *ungeplant* unterteilt.

Um eine *geplante Versorgungsunterbrechung*<sup>2</sup> handelt es sich, wenn die Kunden im Voraus über eine Abschaltung informiert werden, z.B. wegen planmäßiger Arbeiten im Versorgungsnetz. *Geplante Versorgungsunterbrechungen*, die auf Kundenwunsch oder einvernehmlich mit Kunden durchgeführt werden, sind im Rahmen der Ausfalls- und Störungsstatistik zu melden, fließen aber nicht in die Ermittlung der Zuverlässigkeitszahlen ein. *Ungeplante Versorgungsunterbrechungen* treten in Zusammenhang mit äußeren Einflüssen, Anlagenausfällen oder anderen Störungen auf.

Die Unterbrechungsursachen werden wie folgt unterteilt (siehe Abbildung 2):

- Atmosphärische Einwirkungen: Gewitter, Stürme, Eis, Schnee, Lawinen, Feuchtigkeit, Kälte, Hitze, Erdbeben, Erdbeben, Felssturz und anderen Naturkatastrophen sowie Anordnungen von Behörden oder Einsatzkräften (z.B. Brandbekämpfung)

International gibt es unterschiedliche Ansätze außergewöhnliche Ereignisse („exceptional events“) aus der Berechnung der Zuverlässigkeitszahlen auszunehmen. In Österreich werden ausgewiesene, zeitlich eingeschränkte Naturkatastrophen in der Berechnung der Versorgungszuverlässigkeit der Netze dann ausgenommen, wenn eine lokale Ausrufung einer Krisensituation durch den ansässigen Krisenstab (z.B. durch Bürgermeister) und/oder die Einleitung von Maßnahmen seitens des Bundes oder Landes, z.B. aus den Katastrophenfonds, erfolgt.

- Fremde Einwirkung: durch Menschen, Tiere, Baumschlägerungen, Erd- und/oder Baggerarbeiten, Kräne, Fahrzeuge, Flugobjekte, Brand (fremdverursacht) oder durch Sonstiges verursachte Störungen.

---

<sup>2</sup> Definitionen gemäß ÖVE/ÖNORM EN50160

- Netzbetreiber intern: Fehlschaltungen, Fehlfunktionen/Ausfälle eines Betriebsmittels, Alterung, Überlastungen usw.; Ursachen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb des Netzes stehen – auch Störungen unbekannter Ursache.
- Versorgungsausfall/Rückwirkungsstörungen: Ausfall der vorgelagerten Spannungsebene, Ausfall der Versorgung (Erzeuger) oder z.B. Störung aus einem anderen Netz, die auf das betrachtete Netz zurückwirkt.

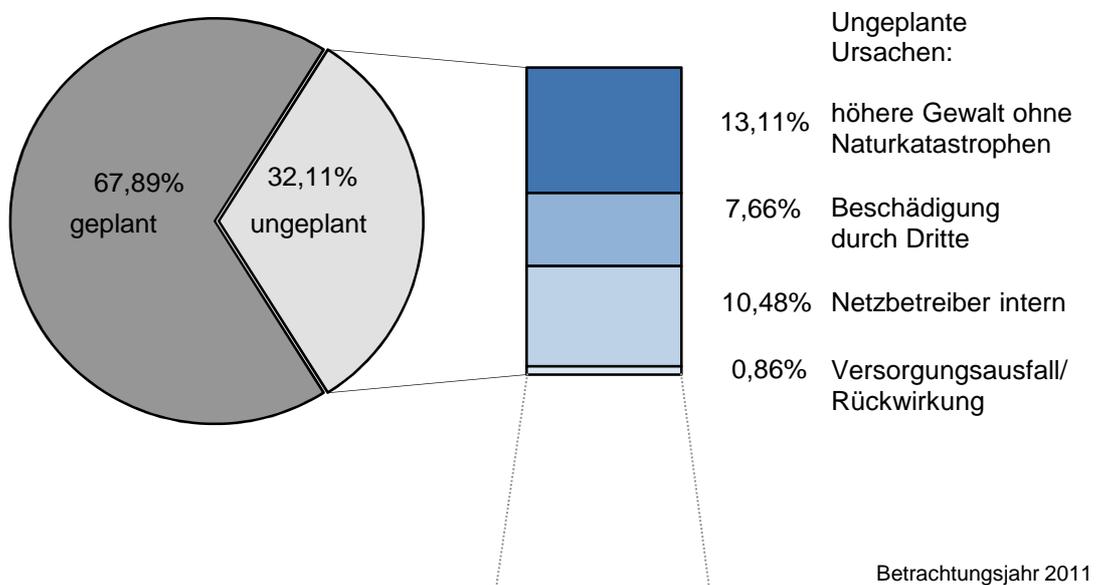


Abbildung 2: Aufschlüsselung der Gesamtzahl der Versorgungsunterbrechungen nach deren Ursache ohne Gewichtung nach betroffenen Netzbenutzern oder installierter Trafoleistung (2011)

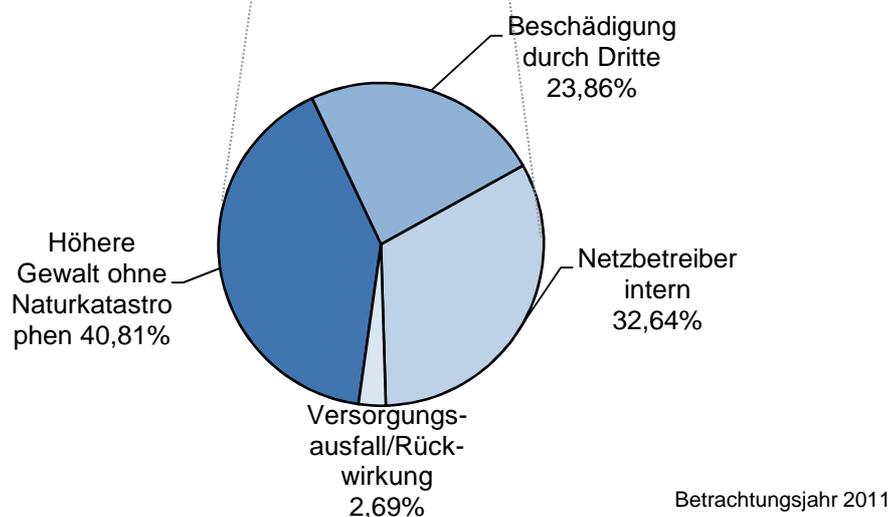


Abbildung 3: Unterteilung der *ungeplanten* Versorgungsunterbrechungen nach ihrer Häufigkeit (2011)

Der Anteil der geplanten Störungen variiert stark in Abhängigkeit der Bezugsgröße.

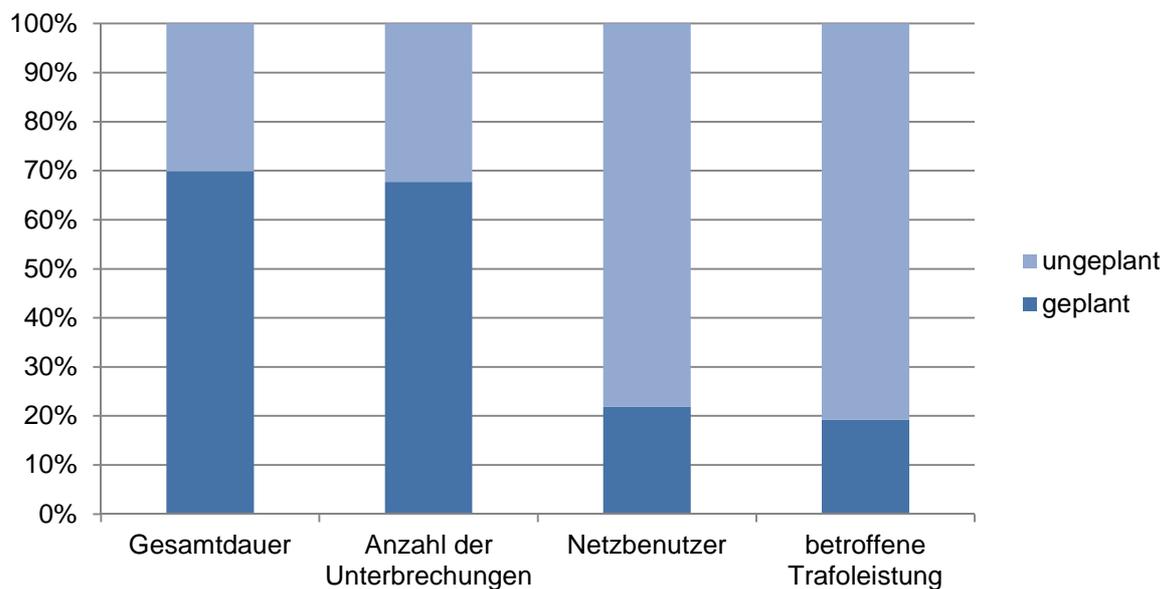


Abbildung 4: Aufteilung der Störungen 2011 in geplant und ungeplant mit verschiedenen Bezugsgrößen

Die Auswertung erfolgt nach international angewendeten Standards. Als Bezugsgröße für die Bestimmung der Indikatoren kann die Leistung, die Anzahl der Kunden oder Netzstationen gewählt werden.

Der historisch für die Österreich-Auswertung gewählte Bezug ist die Transformatornennscheinleistung (siehe ASIDI). Zuverlässigkeitszahlen mit der Bezugsgröße Netzbenutzer sind mit der Einschränkung zu betrachten, dass die Anzahl der betroffenen Netzbenutzer von einigen Netzbetreibern zurzeit lediglich geschätzt wird. An einer Verbesserung der Aussagekraft dieses Indikators (SAIDI) wird kontinuierlich weitergearbeitet, da er im internationalen Vergleich bevorzugt verwendet wird.

Nachfolgend werden die Indikatoren beschrieben.

**Nichtverfügbarkeit** (Mittlere Unterbrechungsdauer, Bezugsgröße Transformatorleistung)

**ASIDI** (Average System Interruption Duration Index<sup>3</sup>) in Minuten:

$$\text{ASIDI} = \frac{\sum_j I_j \cdot t_j}{L_s} \quad (1)$$

$I_j$  unterbrochene Scheinleistung je Anlassfall in kVA

$L_s$  gesamte installierte Scheinleistung in kVA

$t_j$  Unterbrechungsdauer je Anlassfall in min

**Nichtverfügbarkeit** (Mittlere Unterbrechungsdauer, Bezugsgröße Anzahl Netzbenutzer)

**SAIDI** (System Average Interruption Duration Index) in Minuten:

$$\text{SAIDI} = \frac{\sum_j n_j \cdot t_j}{N} \quad (2)$$

$n_j$  Anzahl der betroffenen Netzbenutzer je Anlassfall

$N$  Gesamtzahl der Netzbenutzer

$t_j$  Unterbrechungsdauer je Anlassfall in min

**Mittlere Unterbrechungshäufigkeit ASIFI** (Average System Interruption Frequency Index<sup>3</sup>), dimensionslos:

$$\text{ASIFI} = \frac{\sum_j I_j}{L_s} \quad (3)$$

$I_j$  unterbrochene Scheinleistung je Anlassfall in kVA

$L_s$  gesamte installierte Scheinleistung in kVA

<sup>3</sup> Siehe: IEEE Std 1366™-2003: Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices, 14 May 2004

**Durchschnittliche Dauer einer Versorgungsunterbrechung** in Minuten ist vergleichbar mit der mittleren Unterbrechungsdauer je Kundenunterbrechungen CAIDI und ergibt sich aus dem Quotienten der beiden in Gl. 1 und 2 berechneten Kennzahlen:

$$\text{Durchschnittl. Dauer einer Versorgungsunterbrechung} = \frac{\text{ASIDI}}{\text{ASIFI}} \quad (4)$$

**Nicht zeitgerecht gelieferte Energie NDE** (Non delivered energy) wird häufig auch als Energy not supplied (ENS) bezeichnet und kann über die betroffene installierte Transformatorleistung und die zugehörige Dauer der Versorgungsunterbrechung näherungsweise bestimmt werden.

$$\text{NDE} = \frac{\sum_j I_j \cdot t_j}{\sum_i W_i} \quad (5)$$

$I_j$  unterbrochene Scheinleistung je Anlassfall in kVA

$t_j$  Unterbrechungsdauer je Anlassfall in h

$W_i$  Gesamtenergieabgabemenge an Endverbraucher je Netzebene  $i$  (Netzebene 5,6 und 7) im Betrachtungsjahr in kWh

Der Wert für die **Nichtverfügbarkeit** aller Versorgungsunterbrechungen nach Gl. 1 (**ASIDI**) liegt für das Berichtsjahr 2011 für Österreich bei **48,73 min** (2010: 51,64 min). Die Bezugsgröße für diese Berechnung ist die unterbrochene bzw. installierte Nennscheinleistung der Transformatoren. Unterschieden nach *geplanten* und *ungeplanten* Versorgungsunterbrechungen errechnen sich Werte von 21,26 min und 27,48 min.

Die **Nichtverfügbarkeit** aller Versorgungsunterbrechungen nach Gl. 2 (**SAIDI**) ergibt für das Berichtsjahr 2011 für Österreich einen Wert von **44,96 min** (2010: 53,8 min). Die Bezugsgröße für diese Berechnung ist die Anzahl der betroffenen bzw. die Gesamtzahl der Netzbenutzer. Unterschieden nach *geplanten* und *ungeplanten* Versorgungsunterbrechungen errechnen sich hier Werte von 16,89 min und 28,07 min.

Bezieht man diesen Wert der Nichtverfügbarkeit auf die Verfügbarkeit der Stromversorgung im Jahr (Jahresstundenanzahl), so ergibt sich eine Verfügbarkeit der Stromversorgung in Österreich für das Jahr 2011 von über 99,99 % und damit eine erneute Bestätigung der bisherigen sehr guten Ergebnisse.

In Abbildung 5 ist der Verlauf der jährlichen *ungeplanten* Nichtverfügbarkeit der Jahre 2004 bis 2011 ersichtlich. Ausgewiesene Naturkatastrophen wie die Hochwasser 2005 und 2011, die europaweite Störung im Höchstspannungsnetz am 4. November 2006, der Sturm „KYRILL“ im Jahr 2007, die beiden Stürme „PAULA“ und „EMMA“ im Jahr 2008 sowie Nassschnee in der Steiermark im Jahr 2009 wurden bei der Berechnung gesondert berücksichtigt.

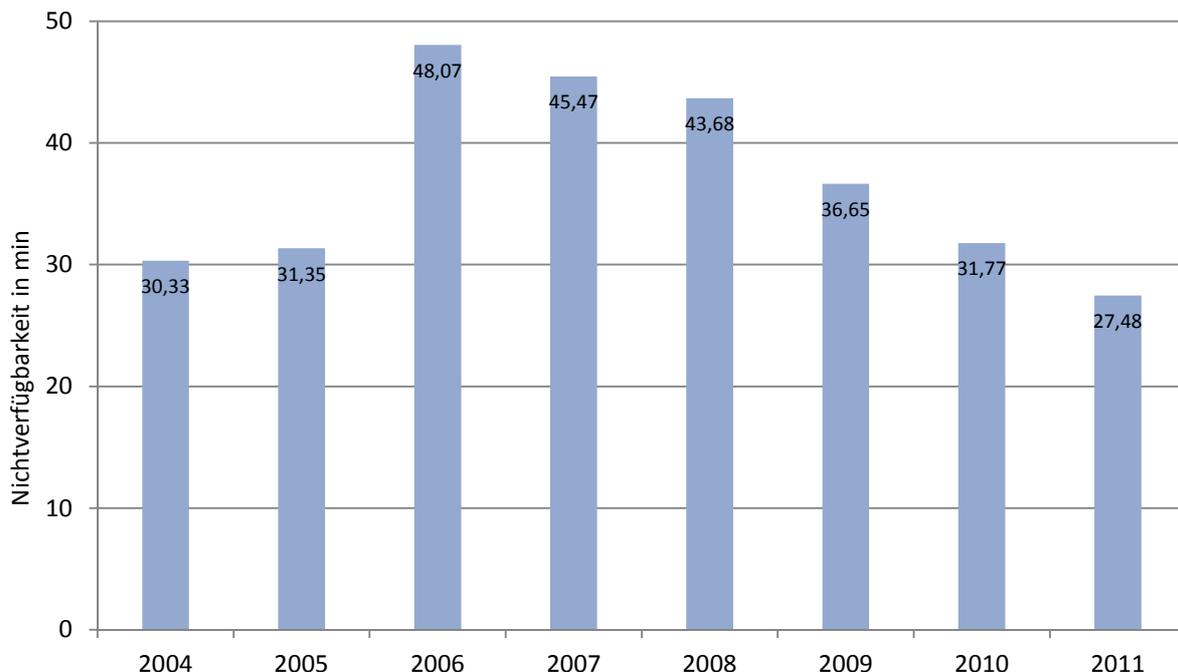


Abbildung 5: Jährliche *ungeplante* (ohne Naturkatastrophen) Nichtverfügbarkeit (ASIDI) der Stromversorgung in Österreich in den Jahren 2004 bis 2011

Die **mittlere Unterbrechungshäufigkeit (ASIFI)** beträgt für Österreich für das Jahr 2011 **0,72** (2010: 0,83) pro Jahr. Die Bezugsgröße für diese Berechnung in Gl. 3 ist auch hier die unterbrochene bzw. installierte Scheinleistung. Für die *geplanten* Versorgungsunterbrechungen errechnet sich für das Jahr 2011 ein Wert von 0,18, für *ungeplante* von 0,54.

Die **durchschnittliche Dauer einer Versorgungsunterbrechung (CAIDI)** (Gl. 4) liegt im Jahr 2011 bei **67,81 min** (2010: 61,99 min).

Die **nicht zeitgerecht gelieferte Energie (NDE)** (Gl. 5) bezogen auf die Gesamtenergieabgabe an Endverbraucher (Mittel- und Niederspannungskunden) ergibt für Österreich einen geschätzten Wert von 0,027 % *geplant* (2010: 0,026 %). Für die *ungeplante* NDE ergibt sich ein Prozentsatz von 0,035 % (2010: 0,042 %).

Die Abbildung 6 zeigt eine Übersicht über die Nichtverfügbarkeit unterschieden nach *geplant* und *ungeplant* der unterschiedlichen Netzbetreiber. Auffällig ist, dass etliche Netzbetreiber keine geplanten Ausfallszeiten aufweisen. Einen Vergleich der Nichtverfügbarkeiten der ‚großen‘ Netzbetreiber zu den ‚kleineren‘ ist in Abbildung 7 dargestellt.

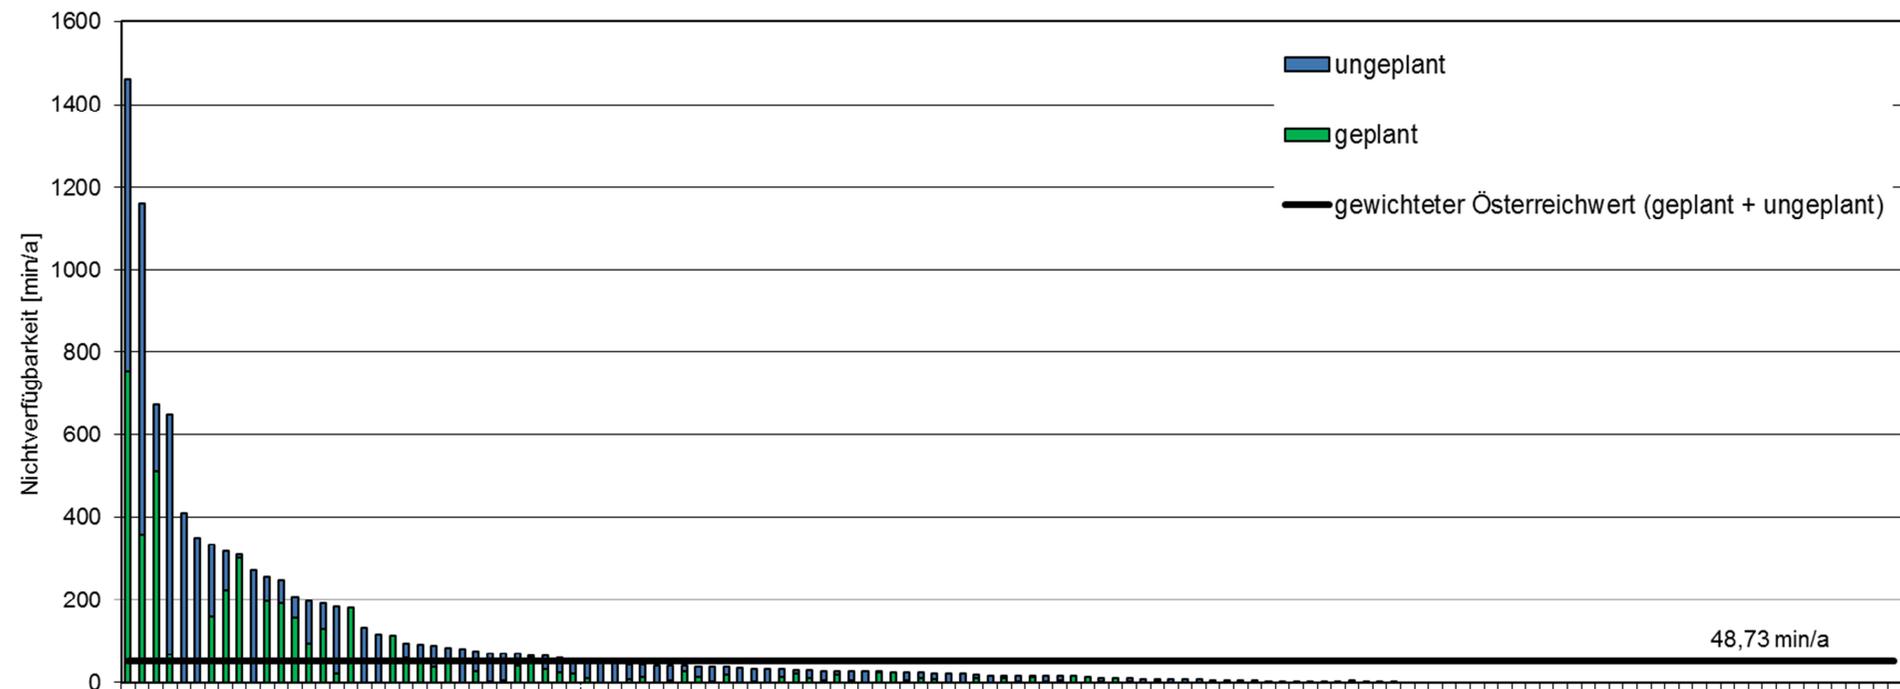


Abbildung 6: Nichtverfügbarkeit (ASIDI) der österreichischen Mittelspannungsnetze im Jahr 2011, unterschieden nach *geplanten* und *ungeplanten* Versorgungsunterbrechungen und gewichtetem Österreichwert (48,73 min)

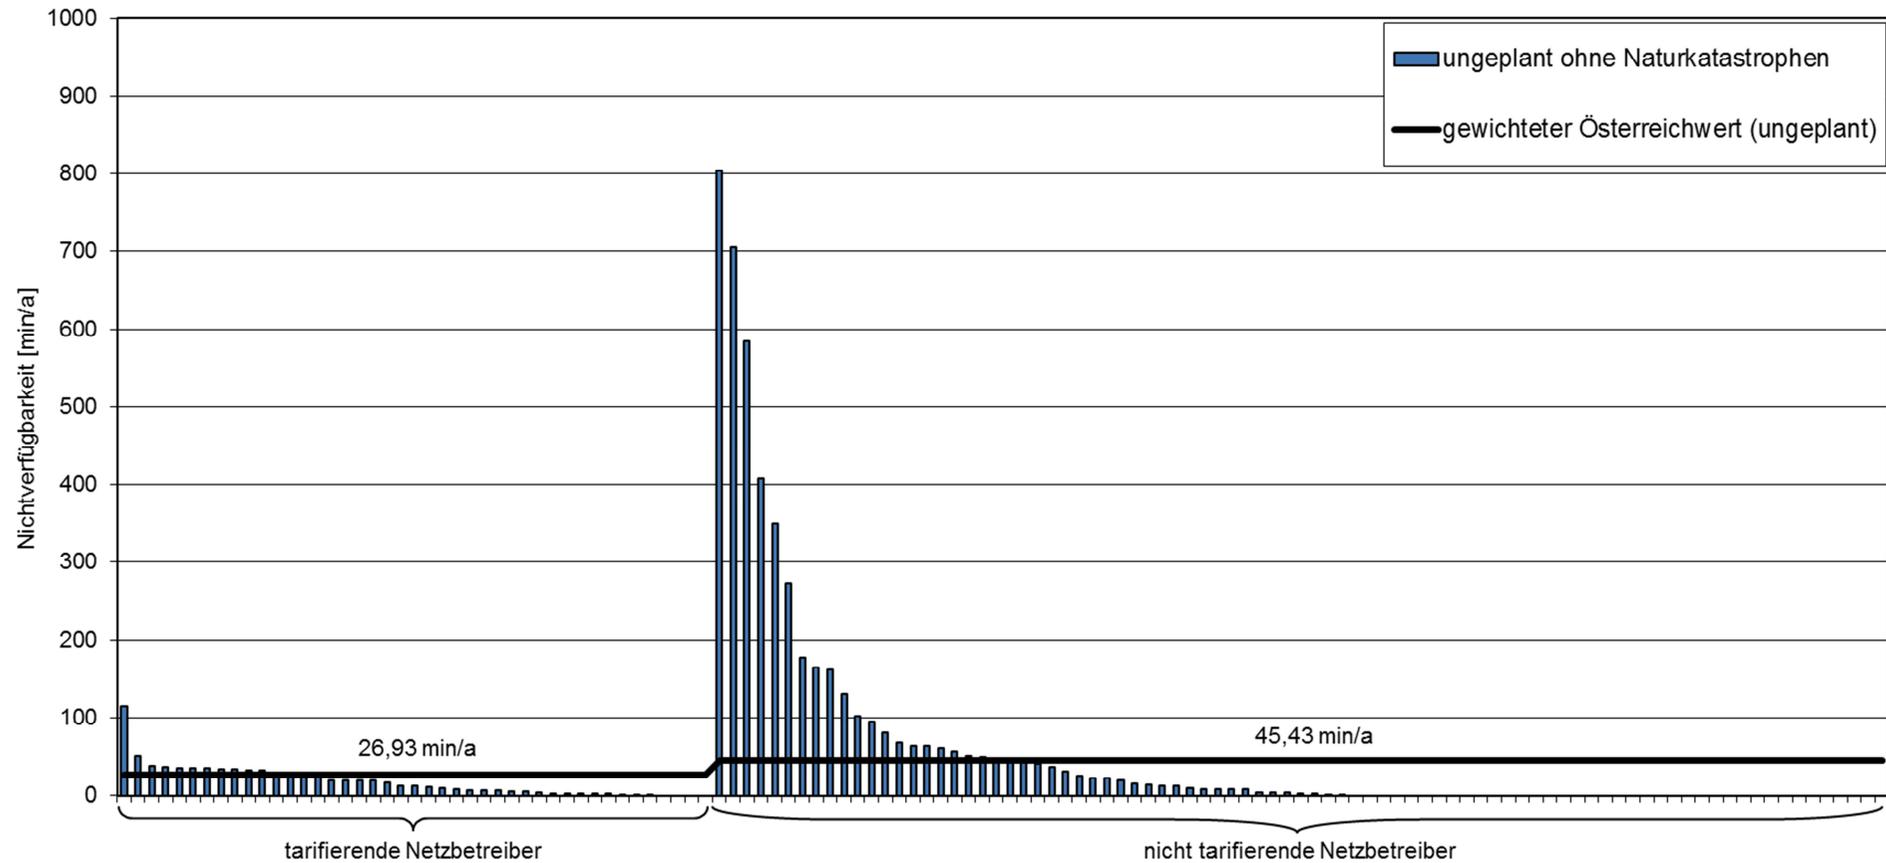


Abbildung 7: *Ungeplante* Nichtverfügbarkeit (ASIDI) für die Netze der erhobenen tarifierenden und nicht tarifierenden Netzbetreiber im Jahr 2011 und den jeweiligen bezogenen gewichteten Nichtverfügbarkeitswerten (26,93 min bzw. 45,43 min)